
Fiche technique



V.4 septembre 2025

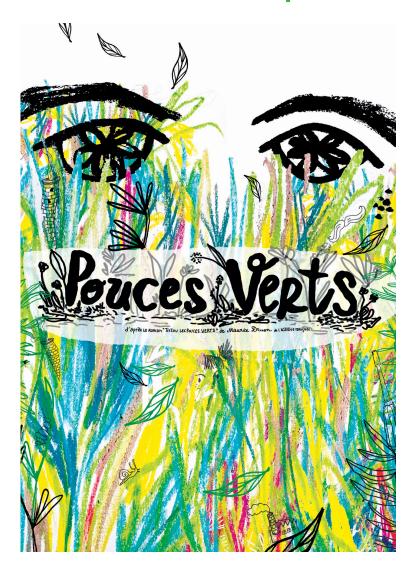

Plateau:

Taille:

Idéal 8m d'ouverture par 7m de profondeurMinimum 6m d'ouverture par 6m de profondeur

Hauteur min 3,5m

Pas de dégagement nécessaire

Pendrillonnage:

Allemande et fond noir , pendrillons noir propres et en bon état

Sol:

Tapis de danse noir propre, sans taches et en bon état

Le plateau sera nettoyé avant chaque représentation!

Décors:

Nous apportons Deux bureaux, Deux chaises... le tout tient dans une voiture modèle break, merci de prendre contact avec la compagnie pour renseigner le lieu idéal de déchargement.

Son:

Un système de diffusion stéréo de qualité et de puissance adapté à la taille de la salle. Le système sera suspendu à 3m de haut, 6m de profondeur par rapport au bord plateau. L/R à -3m et +3m du point central.

Une console son de qualité type M32, LS9, 01v Idéalement alimentation isolée de la lumière

Lumière:

Idéal: 36 circuit dimmer 3Kw

Minimum: 24 circuit dimmer 3Kw 2 Par 64 CP 62 avec porte filtres

23 Pc 1Kw avec 12 portes filtres et 4 coupes flux


2 ACP 1Kw

2 Découpes type Robert Juliat 614 avec couteaux et porte filtres

4 platine de sol (2x pour Par 2x pour Découpe)

Nous apportons les gélatines, ainsi que 2 lampes de bureaux à brancher sur dimmer, prévoir charges!

La présence d'une personne référente du lieu d'accueil est requise pendant les représentations, et un eréférent au niveau régie/technique est requis durant le montage et le démontage. Merci.

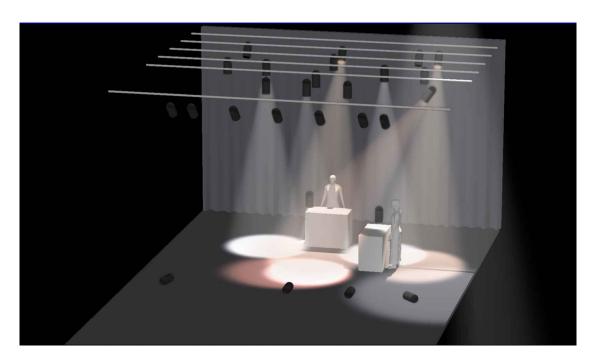

Plan en annexe

Jauge:

Max. 130 personnes en Scolaire et en Tout Public À partir de 8 ans - P2, P3, P4, P5, P6 en scolaires

Durées:

Spectacle: 55 minutes + bord de scène

Montage : 4h Démontage : 2h

L'implantation lumière doit avoir été effectuée avant notre arrivée afin que notre régisseur n'ait plus qu'à pointer.

Loges:

Proches du plateau

Sanitaires et eau courante à proximité directe

2 miroirs, 2 tables, 2 chaises, 1 portant pour les costumes, de l'eau

Café, thé, biscuits, corbeille de fruits ... sont plus qu'appréciés :)